


Експлікація

Поз.	Позначення	Найменування	К-ть	Маса, кг	Прим.
1	GMS G-25	Лічильник витрати газу Ду 40	1		шт.
2	70603/6b	Фільтр газовий Ду40	1		шт.
3	FE-25	Регулятор тиску газу	2		шт.
4	100	Кран шаровий Ду 40, $P_{y=4,0 \text{ кг/см}^2}$	5		шт.
5	100	Кран шаровий Ду 32, $P_{y=4,0 \text{ кг/см}^2}$	2		шт.
6	100	Кран шаровий Ду 20, $P_{y=4,0 \text{ кг/см}^2}$	2		шт.
7	ТТЖ-М-240-66	Термометр -50 +50 °С.	1		шт.
		Ціна поділки 0,5			
8	ЗКЧ-1-75	Закладна конструкція	1		шт.
9	11 МТ 100 М	Напоромір рокауючий	1		шт.
		0...6 кПа, кл.т.1,0			
10	МТ 100	Манометр показуючий	1		шт.
		0...400 кПа, кл. т. 1,6			
11	11ч36к	Кран триходовий, Ду15	1		шт.
12	ГОСТ 10704-91	Труба Д 25x2,0 мм	0,3		м
13	ГОСТ 10704-91	Труба Д 38x2,0 мм	0,2		м
15	ГОСТ 10704-91	Труба Д 45x2,0 мм	3,5		м
16	ГОСТ 17378-83	Перехід концентричний Ø76/45	1		шт.
17	ГОСТ 103-78	Полоса 40x4,0мм	1		м

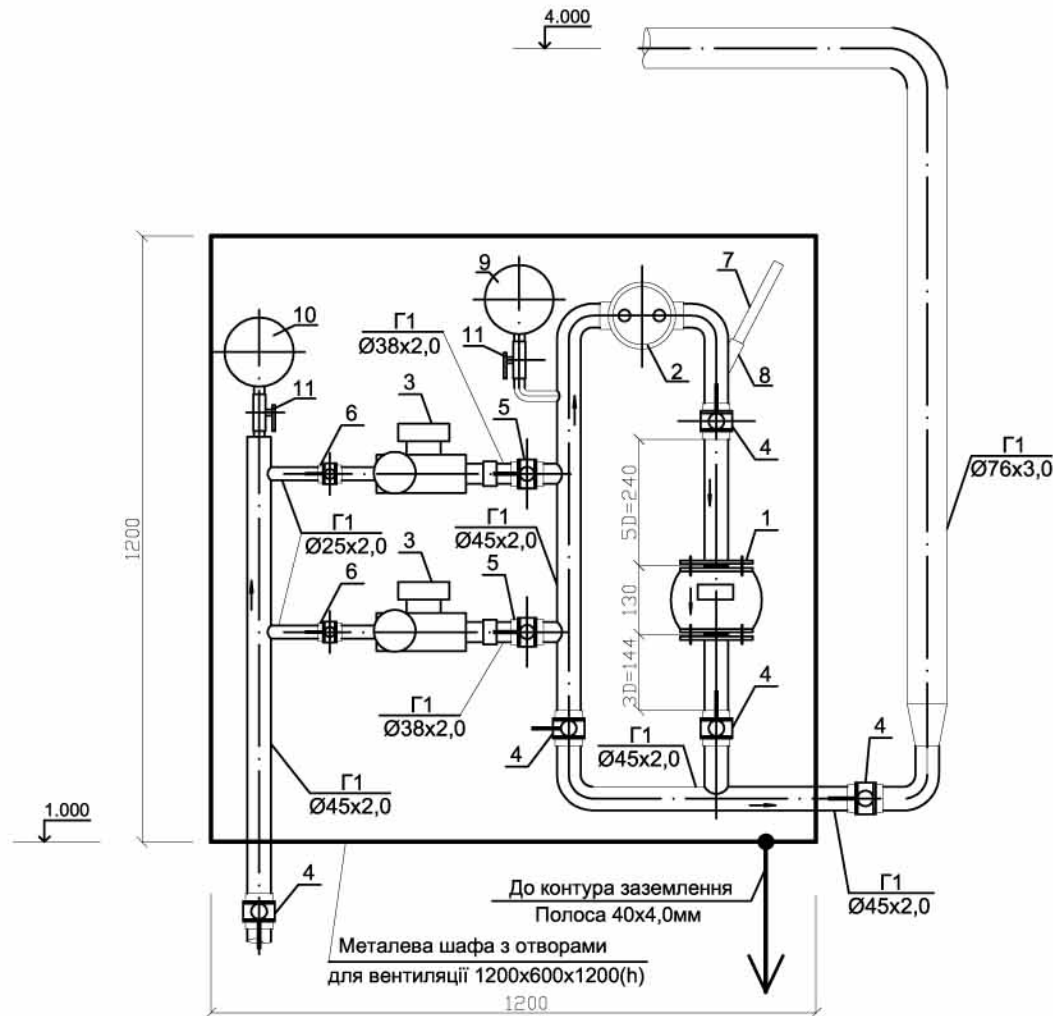

Інв. № ориг. Підпис і дата Замість інв.№

					2005 - ГПЗ					
					Газопостачання топкової ТОВ "ФЕРНЕТ" по вул. Чорновола, 30 в м. Вишневе, Київської області					
Зм.	Лист	Арк.	№ док	Підп.	Дата	Зовнішні газопроводи		Стадія	Аркуш	Аркушів
					2005			РП	4	5
ГП	Доля					Вузол обліку витрати газу				
Розроб.	Лагодна									
Перевір.	Доля									
Норм. конт.	Березовенко									